
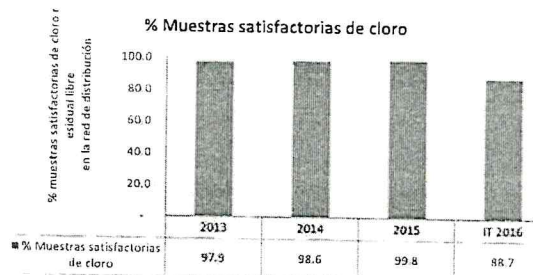
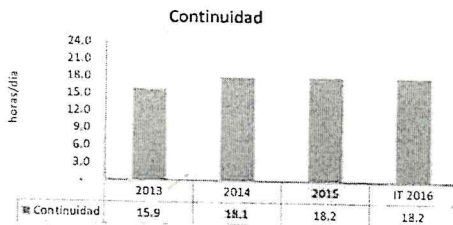
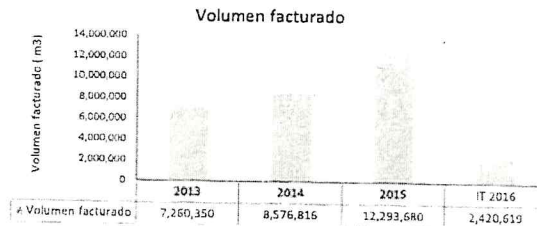
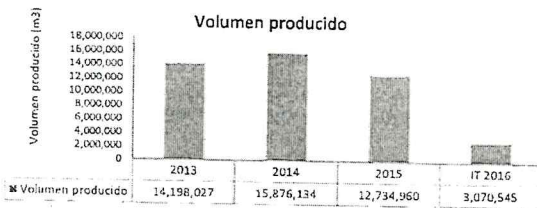
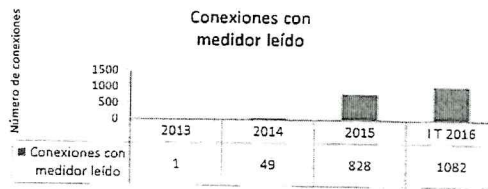
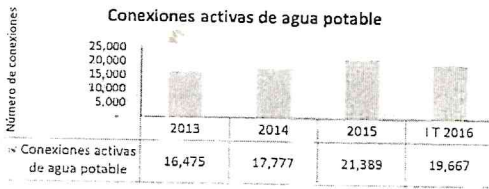


Reporte de indicadores al Primer trimestre 2016
EMAPACOP S.A.

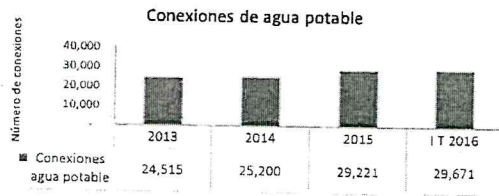

Notas:
 i) El contenido de cloro residual libre debe ser mayor o igual a 0.5 mg/L en el 50% de muestras del mes.
 ii) Del 10% restante, ninguna muestra debe tener menos de 0.3 mg/L (art. 66 del RCAPCH).
 iii) En los casos con menos de 0.5 mg/L se debe hacer análisis bacteriológicos. Si se detectan bacterias (cultivos) se deben tomar medidas correctivas para garantizar calidad del agua.

[Handwritten signature]